

الجهة المستفيدة	عدد المستفيدين	تاريخ انعقاد النشاط	بيان الانشطة	م
	٧	٢٠٢٥/٢/٢٢	دورة جودة وإنتاج غذاء	١
	٤٣	٢٠٢٥/٢/٢٢	دورة فني بترول مكثف	٢
	٢١	٢٠٢٥/٢/٢٣	دورة فني تحليل بيولوجيه	٣
	٩٠	٢٠٢٥/٢/٦	دورة تحليل بيولوجيه ١	٤
	٦٣	٢٠٢٥/٢/١٧	دورة تحليل بيولوجيه ٢	٥
	١٥	٢٠٢٥/٢/٢٨ حتى ٢٠٢٥/٢/١	مناقشات ماجستير و دكتوراة	٦
		٢٠٢٥/٢/١٠	الدورة الثانية فني مساحة	٧
	١٤	٢٠٢٥/٢/١٥	حاسب الى و استخداماته العلميه	٨

أ.ب. ملير / المركز / الوحدة

Chris

المسئول الفني

1

طبرستان حضرت محمد مصطفی (ص)



العدد

الشمري عن أنشطة المركز / الوحدة
الشمري الفنى
الشمري الفنى



20

2019/2020

من تاريخ



السيد ا.د/ وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

تحية طيبة وبعد.....

فى إطار المتابعة الدورية والمرور على مبنى الكيمياء تلاحظ الآتى :

- 1- بالمرور على معامل الدور الارضى بمبنى الكيمياء C-103-CH.L & C-104-CH.L & C-105-CH.L تبين لنا :
 - تآكل رخام البنشات بسبب سقوط المواد الكيميائية عليها (الرغام غير صالح للاستخدام داخل معامل الكيمياء حيث أنه غير مقاوم للتآكل وسريع التأثير بالمواد الكيميائية).
 - وجود بعض البنشات المكسورة مع وجود صدا بها
 - تآكل أرضية المعمل بسبب سقوط المواد الكيميائية (نوع بلاط الأرضية غير صالح للاستخدام داخل معامل الكيمياء حيث أنه غير مقاوم للتآكل وسريع التأثير بالمواد الكيميائية).
 - عدم وصول الكهرباء لبعض الوصلات بالبنشات (يودى الى تراحم الطلاب على الوصلة الكهربائية الصالحة للاستخدام)
 - لا يوجد علامات ارشادية
 - لا يوجد اجهزة شفط ابخرة (fume cupboards) - يوجد فقط شفاطات الحائط



ماهو اللفظ البذئي ؟

الفحش في القول هو كل ما يخرج من الفم أو الأنف، من ألفاظ، وعبارات، وحركات بذئية مُنافية للأداب والأعراف السائدة، الدينية أو الاجتماعية؛ أو مُنافية للمروءة، وخادشة للحياة عامة الألفاظ السوقية؛ حتى لو لم يكن لها معنى في اللغة، فهي مرفوضة لكونها مرفوضة في العرف، حتى لو لم تكن تحمل معنى قبيحا، أو ليس لها معنى أصلاً؛ لأن الكثير يتحجج عندما يذكر لفظا غير لائق، بأن معناه ليس سيئاً، أو ليس له معنى؛ لا يصبح الفعل مذموماً، إذا اعتبرت العرف مذموماً حتى وإن كان معناه يخالف ذلك .



إن الأخلاق هي المؤسّر على استمرار الأمة أو انهيارها؛ فالأمة التي تنهار أخلاقها يوشك أن ينهار كيانها، كما في قوله تعالى: [وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا]

وقال الشاعر أحمد شوقي :

إذا أصيب القوم في أخلاقهم... فاقم عليهم مانماً وعويلاً
وتعتبر هذه الظاهرة من الظواهر السيئة التي فشّت في أوساط المجتمع، فبسببها تُخرج صاحبها من ديوان الصالحين، ويُدخله في زمرة الفاسقين، ولقد تهاوّن بها الكثير من الناس في دنيا اليوم، حتى اعتادها بعض الكبار وكثير من الصغار، فلا تكاد تمر من أمام سوق، أو تدخل في محل، أو تجلس في كثير من مجالس الناس اليوم، إلا ورأيت هذه الظاهرة، فقد أصبحت فاكهة المجالس



جامعة طنطا - كلية العلوم

شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

لا للألفاظ البذئية

إشراف

السيدة الأستاذة الدكتورة

عبير علم الدين

عميد الكلية

السيد الأستاذ الدكتور

زينهم السعيد سالم

وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع

وتنمية البيئة

إعداد

١/ شيرين محمد أبو العطا

مسئول إدارة شئون خدمة المجتمع


وتنمية البيئة

Sci.tanta.edu.eg

شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة - كلية العلوم
جامعة طنطا


2- بالمرور على معامل الكيمياء العضوية (معمل 9 و 8) C-313-CH.L & C-315-CH.L الدور الثالث تبين لنا :

- تآكل أرضية المعمل بفعل تأثير المواد الكيميائية
- شفاطات الهواء واجهزة شفط الأبخرة (fume cupboards) بالمعمل لا تعمل بالكفاءة المطلوبة
- تآكل أرفف واستندات المعمل بسبب وجود الصدا
- صرف البنشآت الداخلي يحتاج الى صيانة.
- ضعف شدة الإضاءة
- وجود عفن و بقع صفراء بالسقف وتآكل بعض من طبقة الدهان

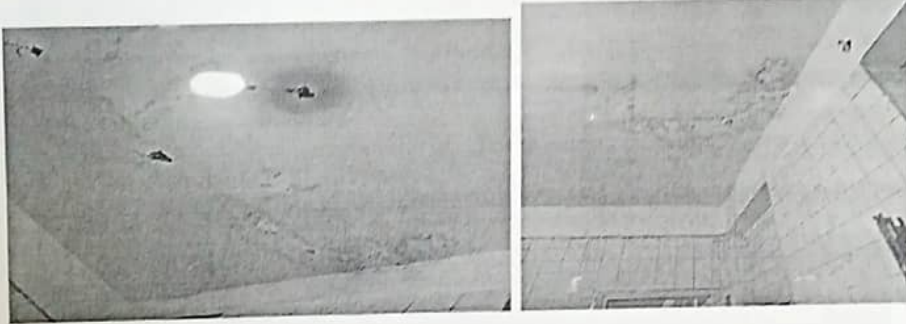


3- بالمرور على معمل 7 و 6 C-306-CH.L & C-309-CH.L الدور الثالث تبين لنا :

- وجود أعطال بالسياكة (سياكة المعمل تحتاج الى صيانة)
- تآكل الأرفف والاستندات
- لا يوجد اجهزة شفط ابخرة (fume cupboards)
- شفاطات الحائط لا تعمل بحاجه الى صيانة (عدد 6 شفاطات)
- لا يوجد صناديق لاسعافات الاولية

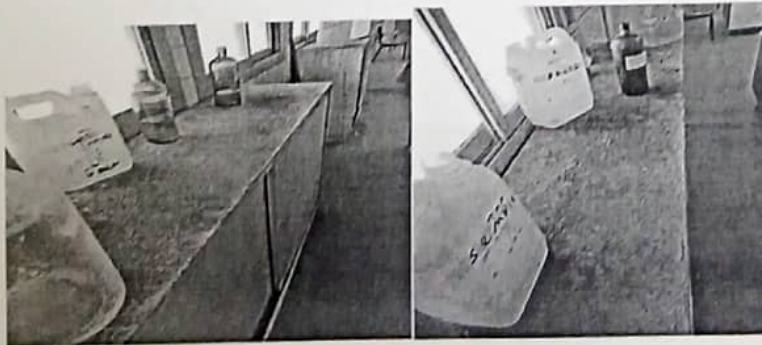


4- بالمرور على معمل 10 C-406-CH.L بالدور الرابع تبين لنا :

- لا يوجد جهاز شفت ابخرة (fume cupboards) - يوجد 3 شفاطات حائط
- تآكل أرضية المعمل والبنشآت
- تآكل الأرفف والاستنداد نتيجة وجود الصدا
- وجود بقع في السقف وتآكل بعض من طبقة الدهان
- وجود تصدعات و أجزاء مكسورة في بلاط الارضية
- لا يوجد صندوق اسعافات اولية - لا يوجد علامات ارشادية

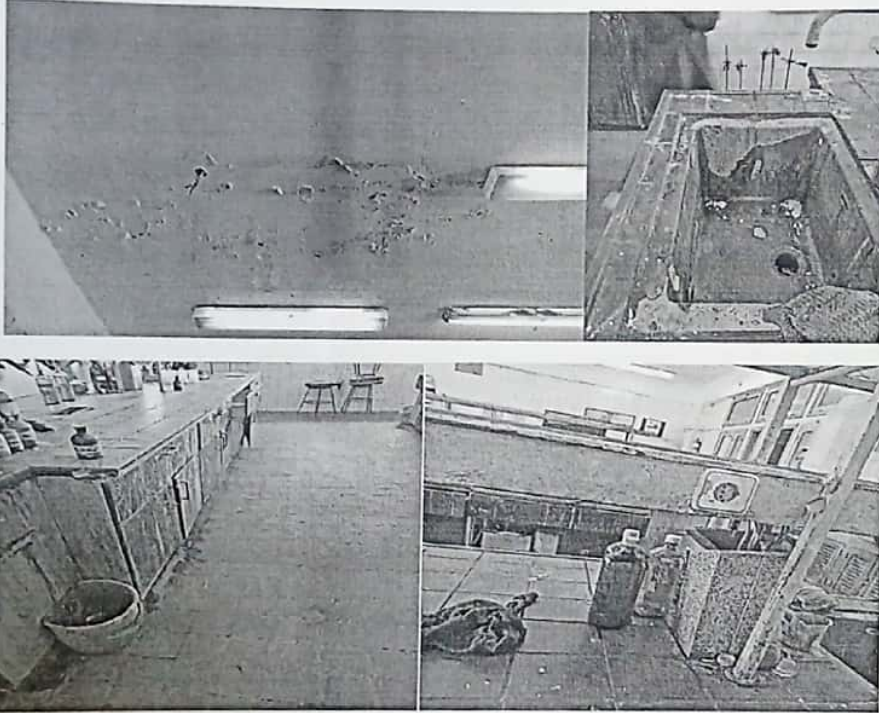

5- بالمرور على معمل الكيمياء الكهربائية بالدور الرابع C-409-CH.L تبين لنا :

- يوجد 3 شفاطات حائط - يوجد شفاط واحد يعمل و عدد 2 شفاط بحاجة الى اصلاح
- لا يوجد صناديق اسعاف
- لا يوجد علامات ارشادية
- يوجد شرخ في الحائط بحاجة الى ترميم

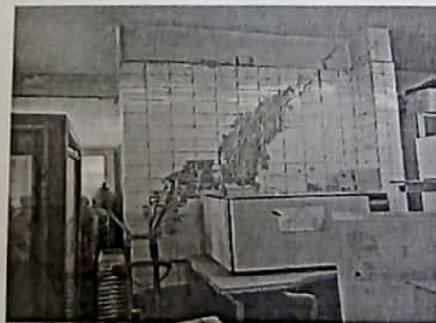

6- بالمرور على معدن تأكل المعادن وخلايا الوقود بالدور الرابع C-414-CH.L تبين لنا:

- لا يوجد جهاز شفط ابخرة - لا يوجد شفاطات حائط
- لا يوجد طفايات حريق
- لا يوجد علامات ارشادية
- لا يوجد صناديق اسعافات اولية


7- بالمرور على معمل 11 و 12 بالدور الرابع C-417-CH.L & C-413-CH.L تبين لنا :

- يوجد جهاز واحد لشط الابخرة (fume cupboard) لا يعمل - يوجد 5 شفاطات ابخرة تعمل
- تأكل البنشات والأرفف نتيجة الصدا
- وجود أعطال بالسباكة
- وجود فتحات وصلات كهرباء مكشوفة نتيجة سقوط الأغطية بسبب التآكل والصدا
- أرضية المعمل فى حالة سيئة نتيجة وجود الكثير من التصدعات وارتفاع الارض عن مستواها الطبيعى ووجود اجزاء من البلاط المكسور.



8- بالمرور على معمل 13 و 14 بالدور الخامس تبين لنا :

- المعمل لا يزال مغلق لتوقف أعمال الترميم والتجديد

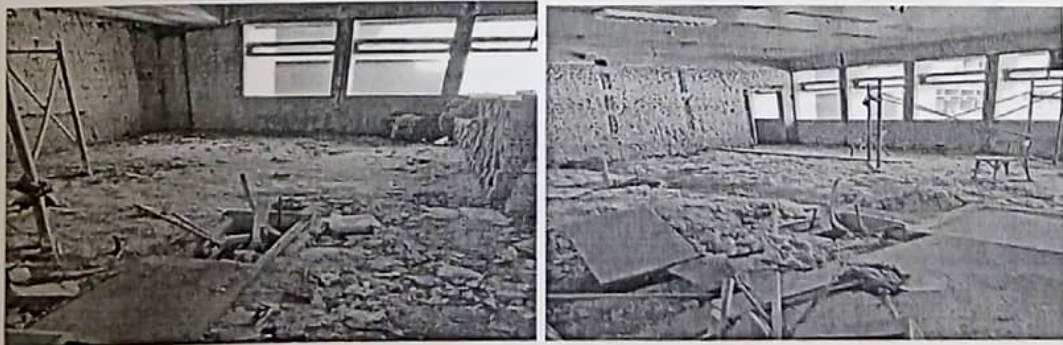

9- بالمرور على وحدة ابحاث الكيمياء العضوية التطبيقية C-501-CH.L بالدور الخامس تبين لنا:

- لا يوجد جهاز شط ابخرة - يوجد عدد 2 شفاط حائط معطل بحاجة الى اصلاح
- لا يوجد صندوق اسعافات اولية
- لا يوجد علامات ارشادية

10- بالمرور على معمل 1 كيمياء حركية C-510-CH.L بالدور الخامس تبين لنا :



- يوجد جهاز شفاط ابخرة معطل بحاجة الى تصليح - لا يوجد شفاطات حائط
- لا يوجد طفايات حريق - لا يوجد صندوق اسعافات اولية - لا يوجد علامات ارشادية

11- بالمرور على معمل 2 كيمياء حركية C-508-CH.L بالدور الخامس تبين لنا :

- لا يوجد جهاز شفاط ابخرة - لا يوجد شفاطات حائط
- لا يوجد طفايات حريق - لا يوجد صندوق اسعافات اولية - لا يوجد علامات ارشادية
- وجود تصدع فى ارضية المعمل وبعض قطع البلاط المكسور

12- بالمرور على معمل الضوئية والسطوح والحفز C-506-Ch.L بالدور الخامس تبين لنا :

- ارضية المعمل متهالكة وحدث بها تصدعات بشكل مفاجئ وارتفاع الارضية عن المستوى الطبيعى
- وجود عفن و بقع بالسقف ، تأكل و سقوط طبقة الدهان
- لا يوجد طفايات - لا يوجد صندوق اسعافات اولية

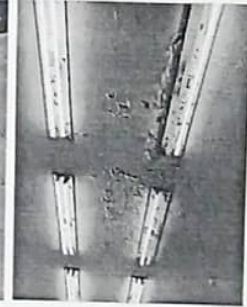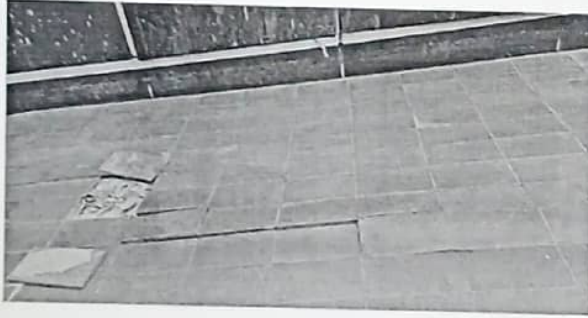

13- بالمرور على وحدة الكيمياء التخليقية C-601-CH.L بالدور السادس تبين لنا:

- لا يوجد جهاز شط ابخرة - يوجد عدد 1 شفاط حائط
- لا يوجد صندوق اسعافات اولية - لا يوجد علامات ارشادية

14- بالمرور على وحدة ابحاث البوليمرات (1) C-606-CH-L بالدور السادس تبين لنا :


- لا يوجد جهاز شفاط الابخرة (fume cupboards)
- لا يوجد صندوق الاسعافات الاولية - لا يوجد علامات ارشادية

- 16- بالمرور على وحدة أبحاث البوليمرات (2) C-608-CH.L بالدور السادس تبين لنا :
- لا يوجد جهاز شفط الأبخرة (fume cupboards) - يوجد شفاط حائط معطل بحاجة الى اصلاح
- لا يوجد صندوق الاسعافات الأولية - لا يوجد علامات ارشادية

- 17- بالمرور على وحدة تطبيقات البوليمرات (1) C-609-CH.L بالدور السادس تبين لنا:
- يوجد عدد 2 شفاط حائط - يوجد واحد معطل بحاجة الى اصلاح




- 18- بالمرور على وحدة أبحاث الجوامد وعلوم المواد C-613-CH.L بالدور السادس تبين لنا:
- يوجد شفاط حائط معطل بحاجة الى اصلاح
- لا يوجد صندوق الاسعافات الأولية - لا يوجد علامات ارشادية
- لا يوجد طفاية حريق

- 19- بالمرور على معمل C-617-CH.L 15&16 بالدور السادس تبين لنا :
- إنهيار جزء من خرسانة السقف
- وجود بعض قطع البلاط المكسور
- لا يوجد جهاز شفط ابخرة - يوجد عدد 4 شفاط حائط يعمل

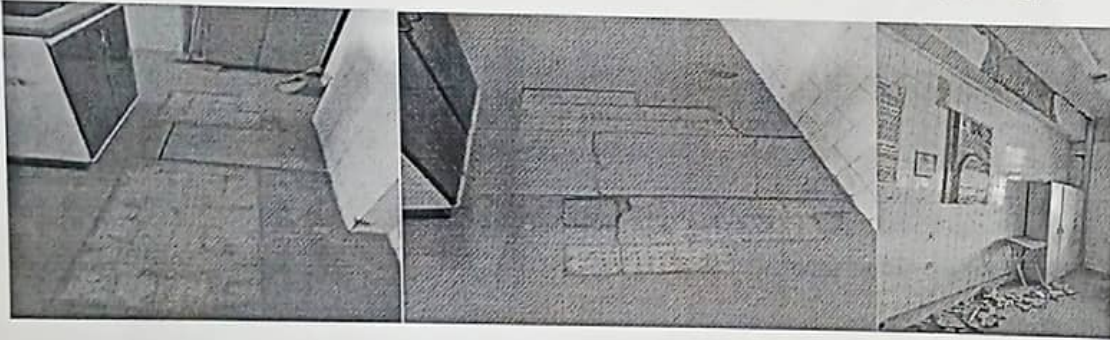

15- بالمرور على وحدة أبحاث الكيمياء الحلقية الغير متجانسة C-607-CH.L (معمل أبحاث ا.د. احمد البربرى) بالدور السادس تبين لنا :

- يوجد عدد 2 جهاز شطف ابخرة (fume cupboards) - جهاز بحاجة لاصلاح وصيانة بشكل عاجل وآخر بدون دولاب).
- وجود تصدعات بالارضية وارتفاعها عن المستوى الطبيعى لها ، ووجود بعض قطع البلاط المكسور
- وجود أعطال بسياكة بعض احواض البنشات
- بعض البنشات تحتاج الى صيانة
- تآكل الأرفف والاستنداد بسبب الصدا
- وجود أعطال فى بعض وصلات الكهرباء
- يجب ازالة شفاطات الهواء القديمة وغلق فتحاتها لتجنب دخول الاتربة والفنران الى المعمل.
- يوجد طفاية حريق واحدة بالمعمل (المعمل بحاجة الى طفاية حريق أخرى
- ضرورة توفير صندوق اسعافات اولية بالمعمل
- الباب الرئيسى للمعمل بحاجة الى كالون (المعمل معرض للسرقة).
- بداية سقوط دهانات سقف المعمل نتيجة تعرضه لابخرة المواد الكيميائية
- انسداد بلاعات الصرف بأرضية المعمل
- لا يوجد علامات ارشادية داخل المعمل

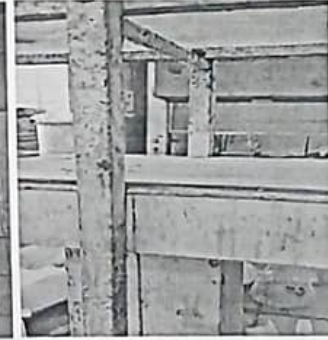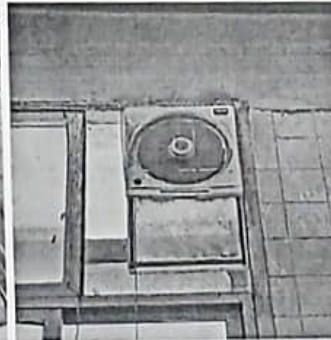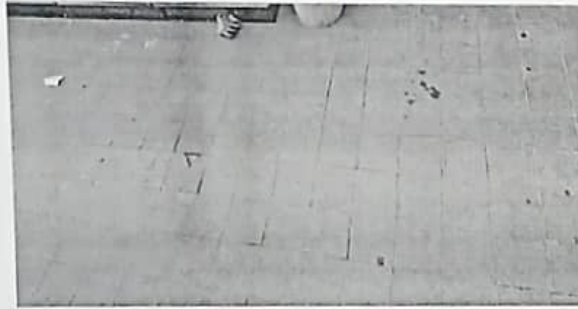

ملاحظة عامة على جميع معامل القسم :

- معظم معامل القسم بحاجة الى اعادة ترتيب وتنظيف نتيجة وجود الكثير من المخلفات الزجاجية والورقية وبعض الخردوات ومواد كيميائية منسكبة على البنشات والارضية ← وجود المخلفات مع مواد كيميائية قابلة للاشتعال و وصلات كهربائية لم يتم تأمينها وعزلها بشكل صحيح قد يؤدي الى حدوث حريق مفاجئ ووقوع خسائر مادية وبشرية .
- لم يتم التخلص من مخلفات المعامل بطريقة آمنة ولا فصل انواع المخلفات المختلفة عن بعضها
- وجود عبوات المواد الكيميائية في غير موضعها المناسب
- بعض اجهزة شفط الابخرة (fume cupboard) بحاجة الى اعادة صيانتها لضعف قدرتها على شفط الابخرة ، والبعض الآخر لا يستخدم بشكل مناسب (لغرضه الاساسي)
- بعض دواليب اجهزة شفط الابخرة متأكلة نتيجة الصدا.





جامعة طنطا
كلية العلوم
العيادة الطبية



تقرير عن الحالات المترددة

على العيادة الطبية خلال شهر فبراير / ٢٠٢٥

العدد	الفئة	م
٦	أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة	١
٣٦	الطلاب	٢
٣٨	الإداريين	٣
٥٠	الخدمات المعاونة (العمال)	٤

مقدمه لسيادتكم

أمل إبراهيم بسيوني

السيدة / أمل إبراهيم بسيوني

فني تمريض بالعيادة الطبية

٢٠ / فبراير ٢٠٢٥

التمريض

نزهة

وبناء على ما تم ذكره بالتقرير نوصي سيادتكم بالآتي :

- 1- سرعة مخاطبة الادارة الهندسية بالجامعة لارسال لجنة مختصة لمعاينة مبنى الكيمياء والقيام بأعمال الترميم اللازمة لاصلاح عيوب الاسقف والارضيات ومعالجة الشقوق والتصدعات الموجودة لتجنب حدوث انهيار للمبنى حرصا على سلامة الوافدين الى الكلية
- 2- مخاطبة الخدمات الفنية بالكلية لارسال مسؤولي السباكة لحل مشكلة السباكة والصرف بالمعامل
- 3- مخاطبة الخدمات الفنية بالكلية لارسال مسؤولي الكهرباء لصيانة الاعطال والتأكد من توصيل الكهرباء الى البنشات وكل فتحات التوصيل المستخدمة داخل المعامل والعمل على اصلاح اعطال شفاطات الهواء بالمعامل
- 4- مخاطبة مركز صيانة الاجهزة بالجامعة لارسال مختص لعمل الصيانة اللازمة لاجهزة شفط الابخرة (fume cupboards)
- 5- التنبيه على الاهتمام بنظافة المعامل وسرعة التخلص من المخلفات بصورة آمنة واعادة ترتيب محتويات المعامل ووضع المواد الكيميائية بأماكنها الصحيحة.
- 6- التنبيه على استخدام اجهزة شفط الابخرة (fume cupboards) بصورة صحيحة
- 7- استبدال دواليب اجهزة شفط الابخرة (fume cupboards) التالفة بأخرى صالحة للاستخدام (يوجد دواليب بحالة جيدة داخل بعض معامل الكلية التي ليست بحاجة اليها ويمكن نقلها الى معمل اخر).
- 8- توفير صناديق اسعافات اولية للمعامل الغير متواجد بها صناديق

وتفضلو بقبول وافر التحية والتقدير.....

تحريرا في 19/2/2025

مدير وحدة ادارة الازمات والكوارث

السيد الأستاذ الدكتور / وكيل الكلية لشئون المجتمع وخدمة البيئة

تحية طيبة .. وبعد

نقدم لسيادتكم بيان بعدد العينات والتكلفة الاجمالية للعينات التي تم قياسها والنشاط بوحدة التحاليل الدقيقة خلال شهر فبراير 2025

الشهر	النشاط (نوع التحليل)		عدد العينات	سعر العينة (بالجنيه)	الاجمالي (بالجنيه)
فبراير 2025	Freez Dryer	داخلي	----	4 / مل	400
		خارجي	100		
	Antimicrobial activity	داخلي	13	75	1125
		خارجي	2		
	FT-IR	داخلي	-----	45	1890
		خارجي	42		
	بوتنشوسنات	داخلي	---	EIS. 50 Corr. 8	3886
		خارجي	67		
	DPPH	داخلي	----	50	50
		خارجي	1		
Nanodrop	داخلي	-----	30	390	
	خارجي	13			
microscope	داخلي	----	50	-----	
	خارجي	----			
اليزا	داخلي	-----	25	50	
	خارجي	2			
جمالي مبلغ العينات سبعة الاف وسبع مائة وواحد وتسعون جنيها فقط لا غير 7791					
النشاط	مبيعات المنظفات من خلال منفذ البيع سبع مائة خمس واربعون جنيها فقط لا غير 745				
الاجمالي للقياسات والمبيعات ثمانية الاف وخمس مائة وثلاث وستون جنيها فقط لا غير 8536					

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية والتقدير

مدير وحدة التحاليل الدقيقة

د. / ز. / د. ا

د. / ش. / د. ا



وحدة التدريب
كلية العلوم
جامعة طنطا

تقریر عن ماتم تنفیذہ خلال شهر فبرایر ۲۰۲۵

التاريخ	مكان التتبع	المحاضر	الغاية المتكبرة	عدد الحضور	اسم الورشة
٢/١٨	وحدة التدريب	د. معتز بركات	المعدين الجدد	١٥	أخلاقيات البحث العلمي
٢/١٩	وحدة التدريب	د. هشام هاشم	أعضاء هيئة التدريس	٩	طرق تقييم الإلكتروني باستخدام منصة الميكروسوفت تيميز
٢/٢٦	وحدة التدريب	د. طلعت مبر	الإداريين	٢٠	نشر ثقافة الجودة

عماد الكلبية

وكل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

الدين العلم بالحسين عليه السلام

ابدا / زينهم
السعود
سلم

TP0SCD0ET00PF180009

إصدار (١) ٢٠٢٢/٧/٣



النموذج الفني
الشهرى عن أنشطة الخرج
جامعة طنطا
Tanta University

قطاع بيئي
Environmental and society sectors
خدمة المجتمع والبيئة

من تاريخ ١ / ٢٠٢٠ إلى ١٢ / ٢٠٢٠

الكوء

..

العدد

:

المنتدى الشهري عن أنشطة المركز / الوحدة

من تاريخ ١ / ١١ / ٢٠٢٠ إلى ٢١ / ١١ / ٢٠٢٠

الممسوحة ضوئياً بـ CamScanner

التقييم الفني الشهري
عن أنشطة المركز / الوحدة مركز الخدمة العامة بكلية العلوم - جامعة طنطا
خلال الفترة من ١ / ١ / ٢٠٢٥ إلى ٣١ / ١ / ٢٠٢٥

الجهة المستفيدة	عدد المستفيدين	تاريخ انعقاد النشاط	بيان الانشطة	م
	٨٠	٢٠٢٥/١/٤	دورات تدريبية / برامج / مؤتمرات / ندوات / إصدارات / معارض / نشاط آخر	١
	٥٦	٢٠٢٥/١/٣	دورة فني مساحة مكثف	٢
	٢٧	٢٠٢٥/١/٣٠	دورة الاداري خدمات صحبيه (١)	٣
	٥٠	٢٠٢٥/١/١٨	دورة اعداد معلمى العلوم و الرياضيات باللغة الإنجليزية ٥٧	٤
	١٢	٢٠٢٥/١/٣١ من ١/١	مناقشات ماجستير و دكتوراة	٥
	٥٣	٢٠٥١/٢٧	ورشة عمل عن السلامة و الصحة المهنية	٦
	٣٨	٢٠٢٥/١/٤	دورة تطبيقات الحاسب الالى	٧

أ.د. مدير المركز / الوحدة

٢٠٢٥/١/٥

المسئول الفني

٢٠٢٥/١/٥



جامعة طنطا
كلية العلوم
وحدة التدريب



تقرير عن ماتم تنفيذه خلال شهر فبراير ٢٠٢٥

م	اسم الورشة	عدد الحضور	الفئة المستهدفة	المحاضر	مكان الإلتقاء	التاريخ
١	أخلاقيات البحث العلمي	١٥	المعيدين الجدد	د.د/ معتز بركات	وحدة التدريب	٢/١٨
٢	طرق تقييم الإلكتروني باستخدام منصة الميكروسوفت تيميز	٩	أعضاء هيئة التدريس	د.د/ هشام هاشم	وحدة التدريب	٢/١٩
٣	نشر ثقافة الجودة	٢٠	الإداريين	د.د/ طلعت ميز	وحدة التدريب	٢/٢٦

عميد الكلية

د.د/ عبير بد الحميد علم الدين



وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

د.د/ زينهم السعيد سالم

TP0SCD0ET00PF180009

إصدار (١) ٢٠٢٢/٧/٣



العيادة الطبية



السيد أ.د/ وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة
تحية طيبة و بعد،،،

بناءا على تعليمات سيادتكم، تم المرور و المراجعة على صناديق الإسعافات الأولية بأقسام الكلية
المختلفة يومى الأحد و الإثنين الموافق 2 و 3 فبراير الحالى حيث تم إستبعاد الأدوية منتهية الصلاحية
و إستكمال النواقص من الأدوية و محتويات الصناديق، و قد تلاحظ لنا الآتى

- 1- صناديق الإسعافات الأولية بقسمى علم الحيوان و النبات غير متواجدة بأماكنها بالمعامل.
- 2- معمل السنوات الأولى بالدور الثانى بقسم الفيزياء يوجد به صندوق إسعافات أولية ذو زجاج مكسور.
- 3- سكرتارية قسم الكيمياء لا يوجد بها صندوق الإسعافات الأولية.

الرجاء من سيادتكم التكرم بإتخاذ اللازم

تحريراً فى 2025/2/8م

خبر شؤنا
نهم

مقدمه لسيادتكم

ا/ أمل إبراهيم بسيونى

فنى تمرىض بالعيادة الطبيه

أمل أبو الهيثم برون



جامعة طنطا
كلية العلوم
العيادة الطبية



تقرير عن الحالات المترددة

على العيادة الطبية خلال شهر فبراير / ٢٠٢٥

م	الفئة	العدد
١	أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة	٦
٢	الطلاب	٣٦
٣	الإداريين	٣٨
٤	الخدمات المعاونة (العمال)	٥٠

مقدمه لسيادتكم

أهل إبراهيم سيدي

السيدة / أمل إبراهيم بسيوني

فني تمريض بالعيادة الطبية

٢٠/٢/٢٠٢٥

التمريض

٢٠/٢/٢٠٢٥

نزهة